

Het is wettelijk niet toegelaten voor een wellnesscentrum te verhuren die niet voldoet aan de Vlarem II wetgeving.

Dit betekent:
→ DE JACUZZI


Waar is verplicht?

- Een overloop voor het water van de jacuzzi.
- Een 20 000 L buffertank.
- Een verplichte externe desinfectie-installatie ph & chloor

Elke afwijking voldoet niet aan de norm!



Buffervat 20 000l

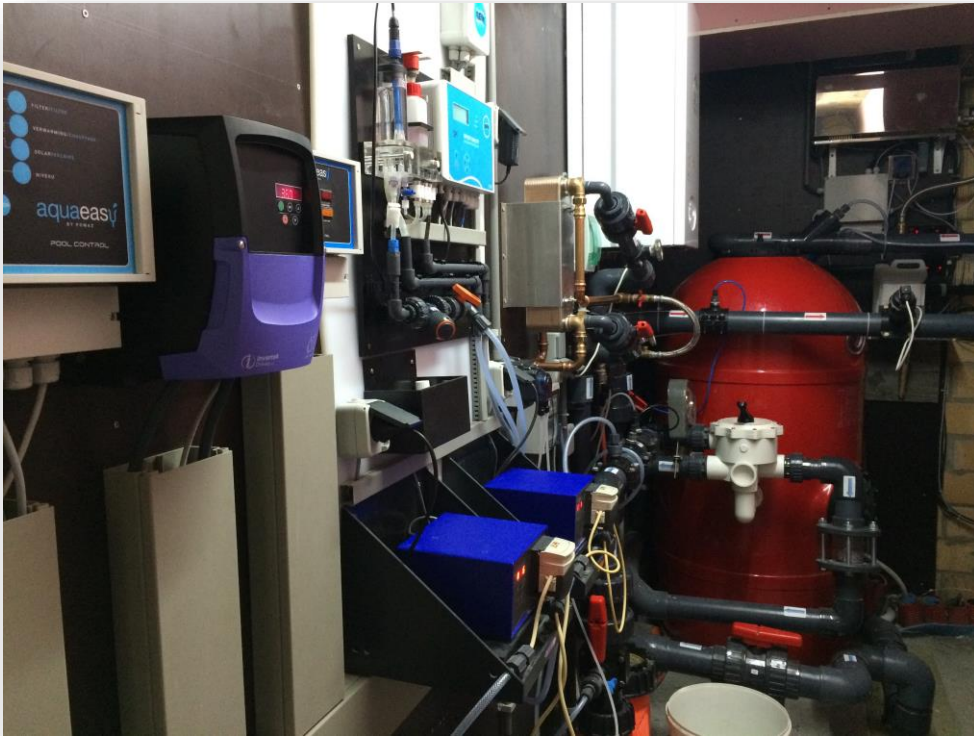

* overloopjacuzzi met buffertank 20 000L
met elektronisch geregelde Chloor & PH waarde en zandfilter.



Dit systeem biedt u constant perfect helder en hygiënisch water in de

jacuzzi!

→ DOUCHE

Verplichte anti-legionellaspoeling door de leidingen van het warm circuit Hierdoor is nooit constant stilstaand water in de leidingen welke legionellakweek kan veroorzaken.

→ OMKLEEDRUIMTE

De omkleedruimte is van het wisseltype zodat de geschoeide en de ongeschoeide zone van elkaar gescheiden worden.